Všeobecné pokyny pro projektování, montáž a uvedení do provozu spalinového systému Jeremias z plastu (PP)

1 Stavebně technické předpisy a normy

Všechny montážní pokyny společnosti Jeremias pojednávají jen o určitých zařízeních, konstrukcích, spalinových systémech a jejich konstrukčních prvcích. Při zřizování zařízení pro odvod spalin musí být dodržovány další stavebně technické předpisy, normy a pravidla jako DIN 18160-1, DIN 18160-5, EN 13384-1, 13384-2, TRGI (Technická pravidla pro plynové instalace), místní stavební předpisy, místní předpisy pro topeniště (FeuVO) a Vzorový předpis pro topeniště (MuFeuVO) včetně instalačních pokynů pro připojovaná topná zařízení. Ve stadiu projektování doporučujeme sladit stavební akce s kompetentním revizním technikem komínů.

2 Montážní oprávnění

Všechny montáže musí provádět proškolená firma.

3 Bezpečnost systému

Systémy pro odvod spalin Jeremias jsou určeny výhradně pro připojení topných zařízení, kogenerací, tepelných čerpadel nebo temných zářičů, vytápěných plynem nebo olejem pro druhy instalací B, C_4 a C_6, a jejich použití v souladu s daným určením. Dbejte proto na způsob použití podle druhu konstrukce v souladu s klasifikací jednotlivých výrobků (viz typový štítek). Jiné použití nad tento rámec je pokládáno za použití v rozporu s určeným účelem.

4 Klasifikace výrobku

Dbejte na systémové klasifikace, zejména na třídy tlaku na typovém štítku:

(Technické změny a omyly vyhrazeny)

Výstražné upozornění: Tento štítek nesmí být zakrytý nebo odstraněný!

Výrobce: Fa. Jeremias

Komínový systém: JEREMIAS-PP / systém s vnitřními plastovými trubkami

Prohlášení č.: 9174 043 DOP 2016-08-10

Označení výrobku:

01. EW-PP-STARR	<DN200	EN 14471 T120 - H1 - W - 2 - O20 - L1 - E - U
	≥DN200	EN 14471 T120 - P1 - W - 2 - O20 - L1 - E - U
02. TWIN-P	<DN200	EN 14471 T120 - H1 - W - 2 - O00 - LE - E - U0
	≥DN200	EN 14471 T120 - P1 - W - 2 - O00 - LE - E - U0
03. TWIN-PL	<DN200	EN 14471 T120 - H1 - W - 2 - O00 - L1 - E - U0
	≥DN200	EN 14471 T120 - P1 - W - 2 - O00 - L1 - E - U0
04. EW-PP-FLEX	<DN125	EN 14471 T120 - H1 - W - 2 - O00 - L1 - E - U0
	≥DN125	EN 14471 T120 - P1 - W - 2 - O00 - L1 - E - U0

Označení systému spalin dle národních předpisů: _____

(EN 1443 / EN 15287-1) *dle příslušných národních stavebních předpisů

Jmenovitý průměr: uvedte prosím Ø ..... mm

Tepelný odpor: 0 m²K/W

Vzdálenost k hořlavým stavebním hmotám: ..... mm přivětrávané

Montážní firma: _____ Telefon: _____ Datum montáže: _____

Typový štítek, který je součástí dodávky, umístěte vyplněný odbornou montážní firmou po ukončené montáži do prostoru vstupu spalin.

5 Výšky zařízení pro odvod spalin nad střechou

Před montáží koordinujte výšku vyústění zařízení pro odvod spalin nad střechou s kompetentním revizním technikem komínů. Požadavky na výšku spalinového systému nad střechou jsou upraveny normou ČSN EN73 4201. U přetlakových komínů je výška vyústění nad rovinou střechy 500mm, pokud je přetlak v ústí komína větší než 25 Pa.

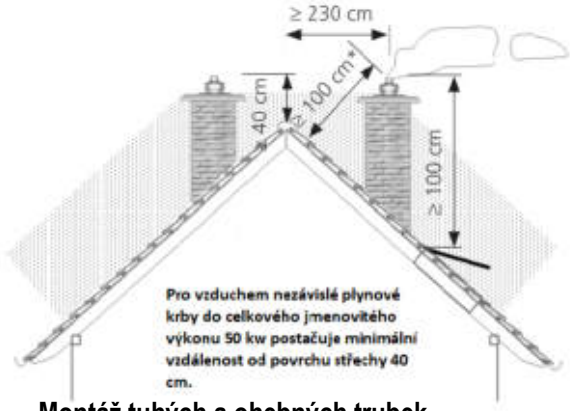

6 Montáž tuhých a ohebných trubek

- Všechny spoje potřete mazivem na straně zásunu
- Trubky zakracujte v pravém úhlu
- Seřízněte hrany na náběhové straně

7 Před uvedením do provozu

⚠ Pozor! Nebezpečí otravy!

Před prvním uvedením zařízení do provozu zkontrolujte všechny zasouvací spoje trubek! Netěsná vedení mohou způsobit otravu oxidem uhelnatým (CO) s možností ohrožení života! Všechny otvory vedení vzduchu a spalin musí být před uvedením zařízení do provozu a během provozu zavřené. Před uvedením topeniště do provozu zajistěte přejímku k používání revizním technikem komínů.